

社会福祉法人世田谷共育舎 用賀なのはな保育園 空調機改修工事入札のご案内

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 当園の運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今般登園におきまして空調機の経年劣化に伴う改修工事に向けて、検討を進めております。

つきましては、当該改修工事の入札に参加希望いただける業者がございましたら、下記要領にて書類をご提出くださいますようお願い申し上げます。

敬具

用賀なのはな保育園空調設備改修工事について、次の通り一般競争入札を行います。

1 入札に付する事項

- (1) 工事名 用賀なのはな保育園空調設備入替工事
- (2) 発注者 社会福祉法人世田谷共育舎 用賀なのはな保育園
- (3) 工事場所 東京都世田谷区用賀 1-2-2 用賀なのはな保育園
- (4) 工期 契約終結の日から令和5年11月末までの期間
- (5) 工事概要
用賀なのはな保育園において老朽化した既存空調設備を撤去し新規空調機(ダイキン製)への入替工事の実施
- (6) 入札参加資格
過去に保育園等の空調工事を含む改修施工実績を有するもの。
- (7) 入札方法
本件は、最低価格落札方式の入札である。
ア. 入札金額については、取引に要する一切の諸経費を含めたものとする。
イ. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(消費税込)をもって落札価格とする。
- (8) 入札保証金 免除
- (9) 契約保証金 免除
- (10) その他 発注者の決定には意義を申し立てないことを参加条件にします。
応募から決定に掛かる費用は、応募者の負担とさせていただきます。
提出書類に不備があった場合には無効とさせていただきます。

仕様書に不明な点がある場合は、ファクシミリ等で質問票を提出する

以上

用賀なのはな保育園
158-0097
東京都世田谷区用賀 1-2-2
TEL 03-5707-4700
FAX 03-5707-4800

空調設備入替工事入札日程について

入札公示日： 9月1日 ホームページ上で公表
 現地調査期間： 9月1日より9月15日
 入札書締切日： 入札書は郵送で、9月22(金) or 25日(月)日消印有効
 入札決定日(開示)： 9月30日(土) ※理事会開催日
 入札方法： 価格競争入札

予定表

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
予定	入札公示・現地調査														現地調査

日	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
予定							(入札書終了)			(入札書終了)					入札開示・決定(理事会開催日)

以上

エアコン 既存情報


三菱電機製エアコン

室外機設置場所： 2 階屋根上

室外機： 6 台 室内機： 23 台

系統別機器

	能力	台数
1 系統	345 歳児系統(AC-1)	
室外機	定格性能冷房 28kW(10 馬力)	1
室内機	冷房能力 4.5kW 全方向吹出	2
	冷房能力 9.0kW 全方向吹出	2
2 系統	1F 遊戯室系統(AC-2)	
室外機	定格性能冷房 22.4kW(8 馬力)	1
室内機	冷房能力 7.1kW 全方向吹出	1
	冷房能力 9.0kW 全方向吹出	2
3 系統	012歳児系統(AC-3)	
室外機	定格性能冷房 28kW(10 馬力)	1
室内機	冷房能力 4.5kW 全方向吹出	6
4 系統	2F 保健室系統(AC-4)	
室外機	定格性能冷房 14.0kW(5馬力)	1
室内機	冷房能力 2.8kW1方向吹出	1
	冷房能力 2.2kW2方向吹出	2
	冷房能力 3.6kW2方向吹出	1
	冷房能力 4.5kW1方向吹出	1
5 系統	1F 事務室系統(AC-5)	
室外機	定格性能冷房 14.0kW(5馬力)	1
室内機	冷房能力 4.5kW 全方向吹出	2
6系統	1F 給食室系統(AC-6)	
室外機	定格性能冷房 14.0kW(5馬力)	1
室内機	冷房能力 4.5kW 全方向吹出	2
	冷房能力 2.8kW1方向吹出	1

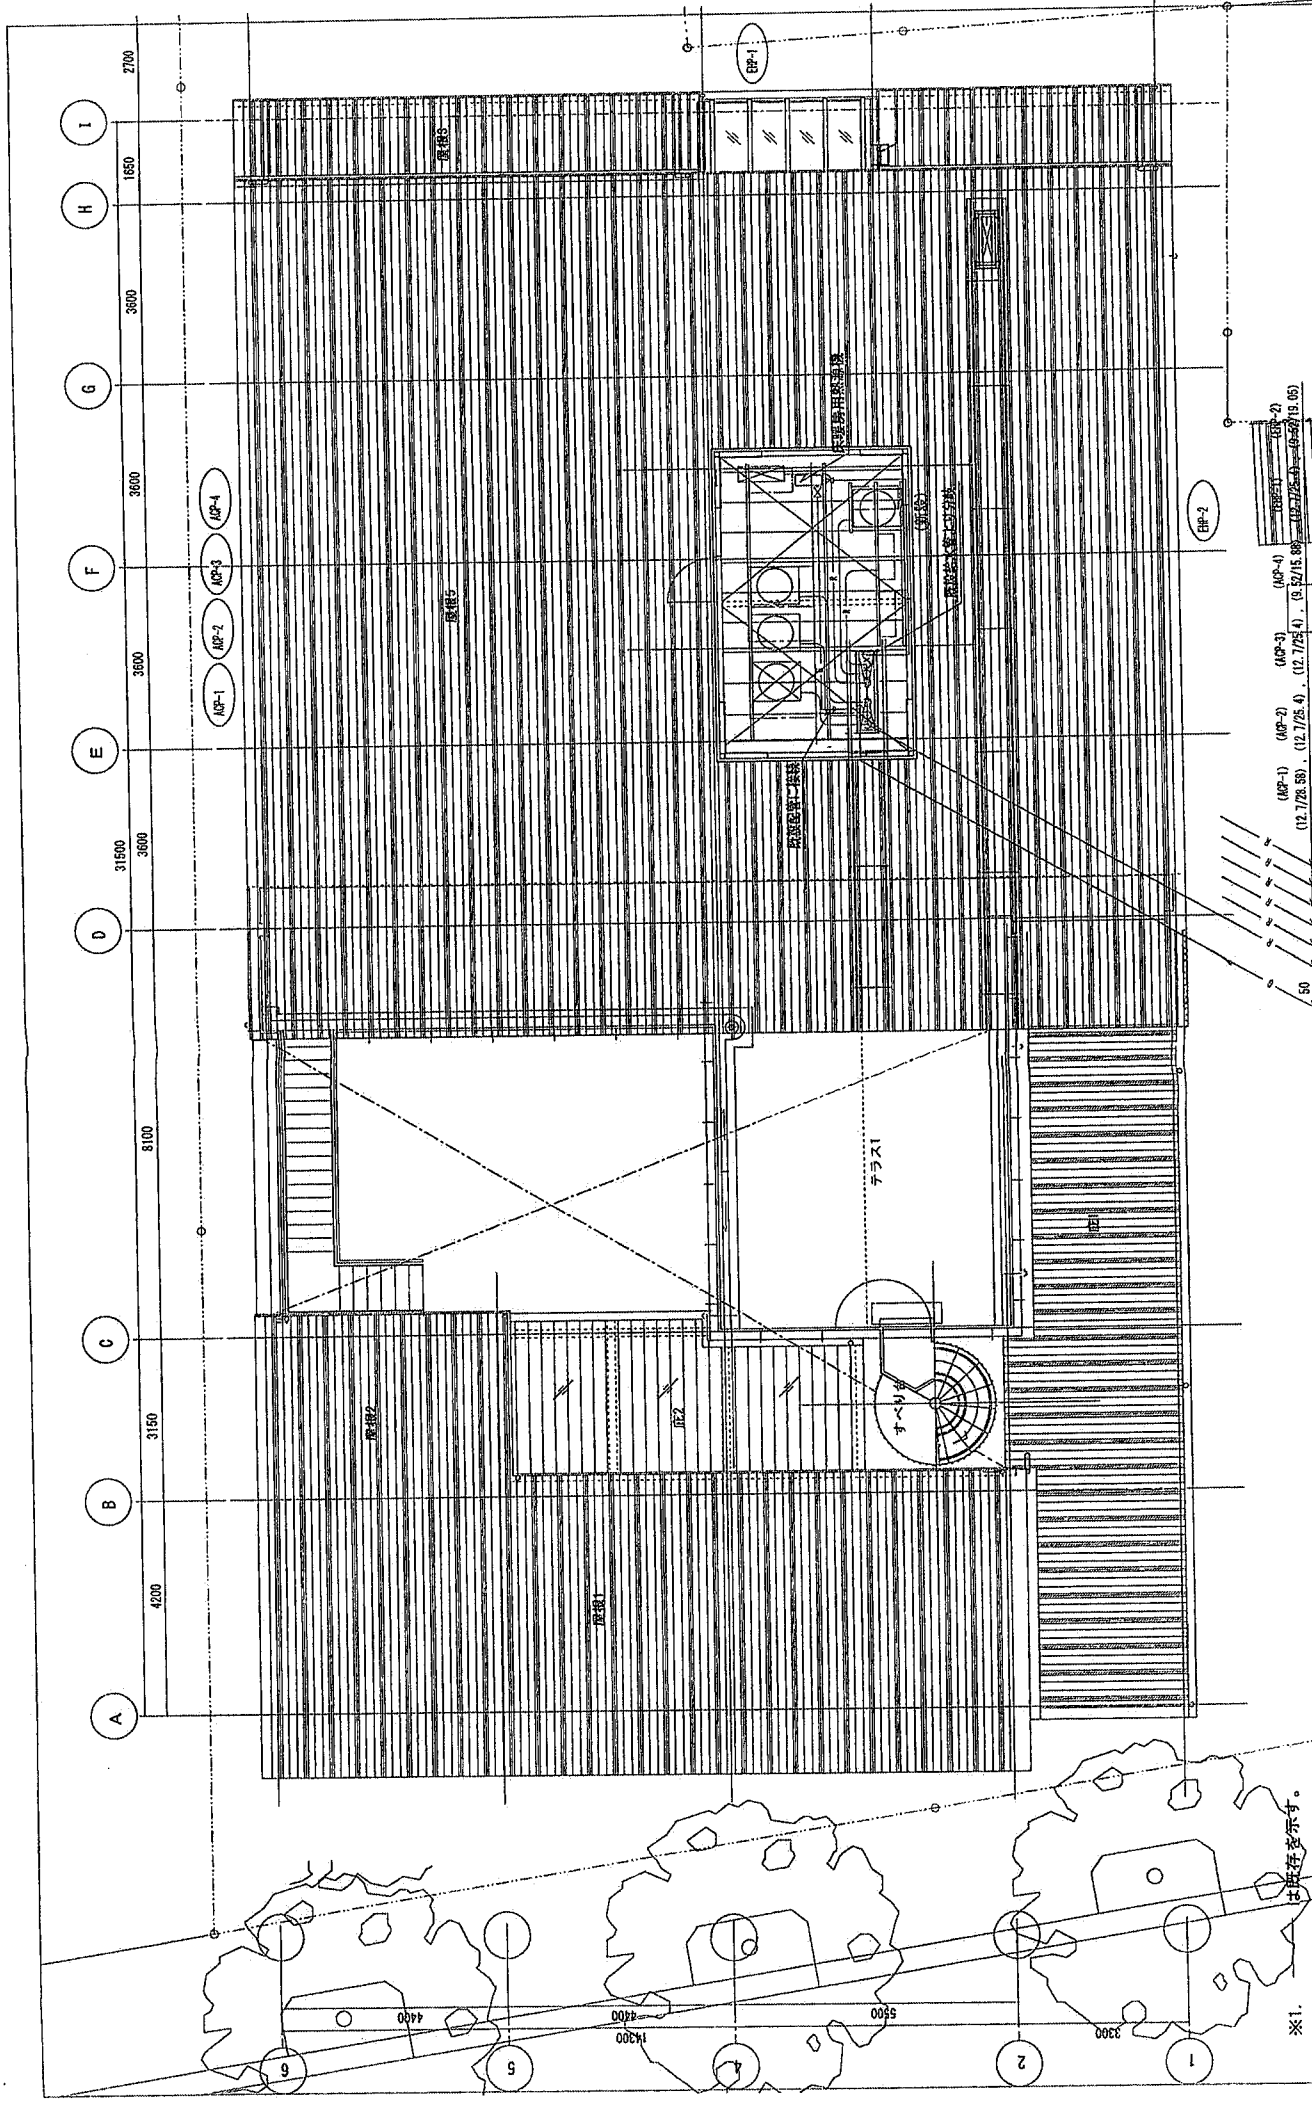

※1. は既存を示す。
 2. ——は新設を示す。

（AP-1）（AP-2）（AP-3）（AP-4）
 （12.7/25.4）（12.7/25.4）（12.7/25.4）（12.7/25.4）
 （12.7/25.4）（12.7/25.4）（12.7/25.4）（12.7/25.4）